



Půdorys na kótě +1,000

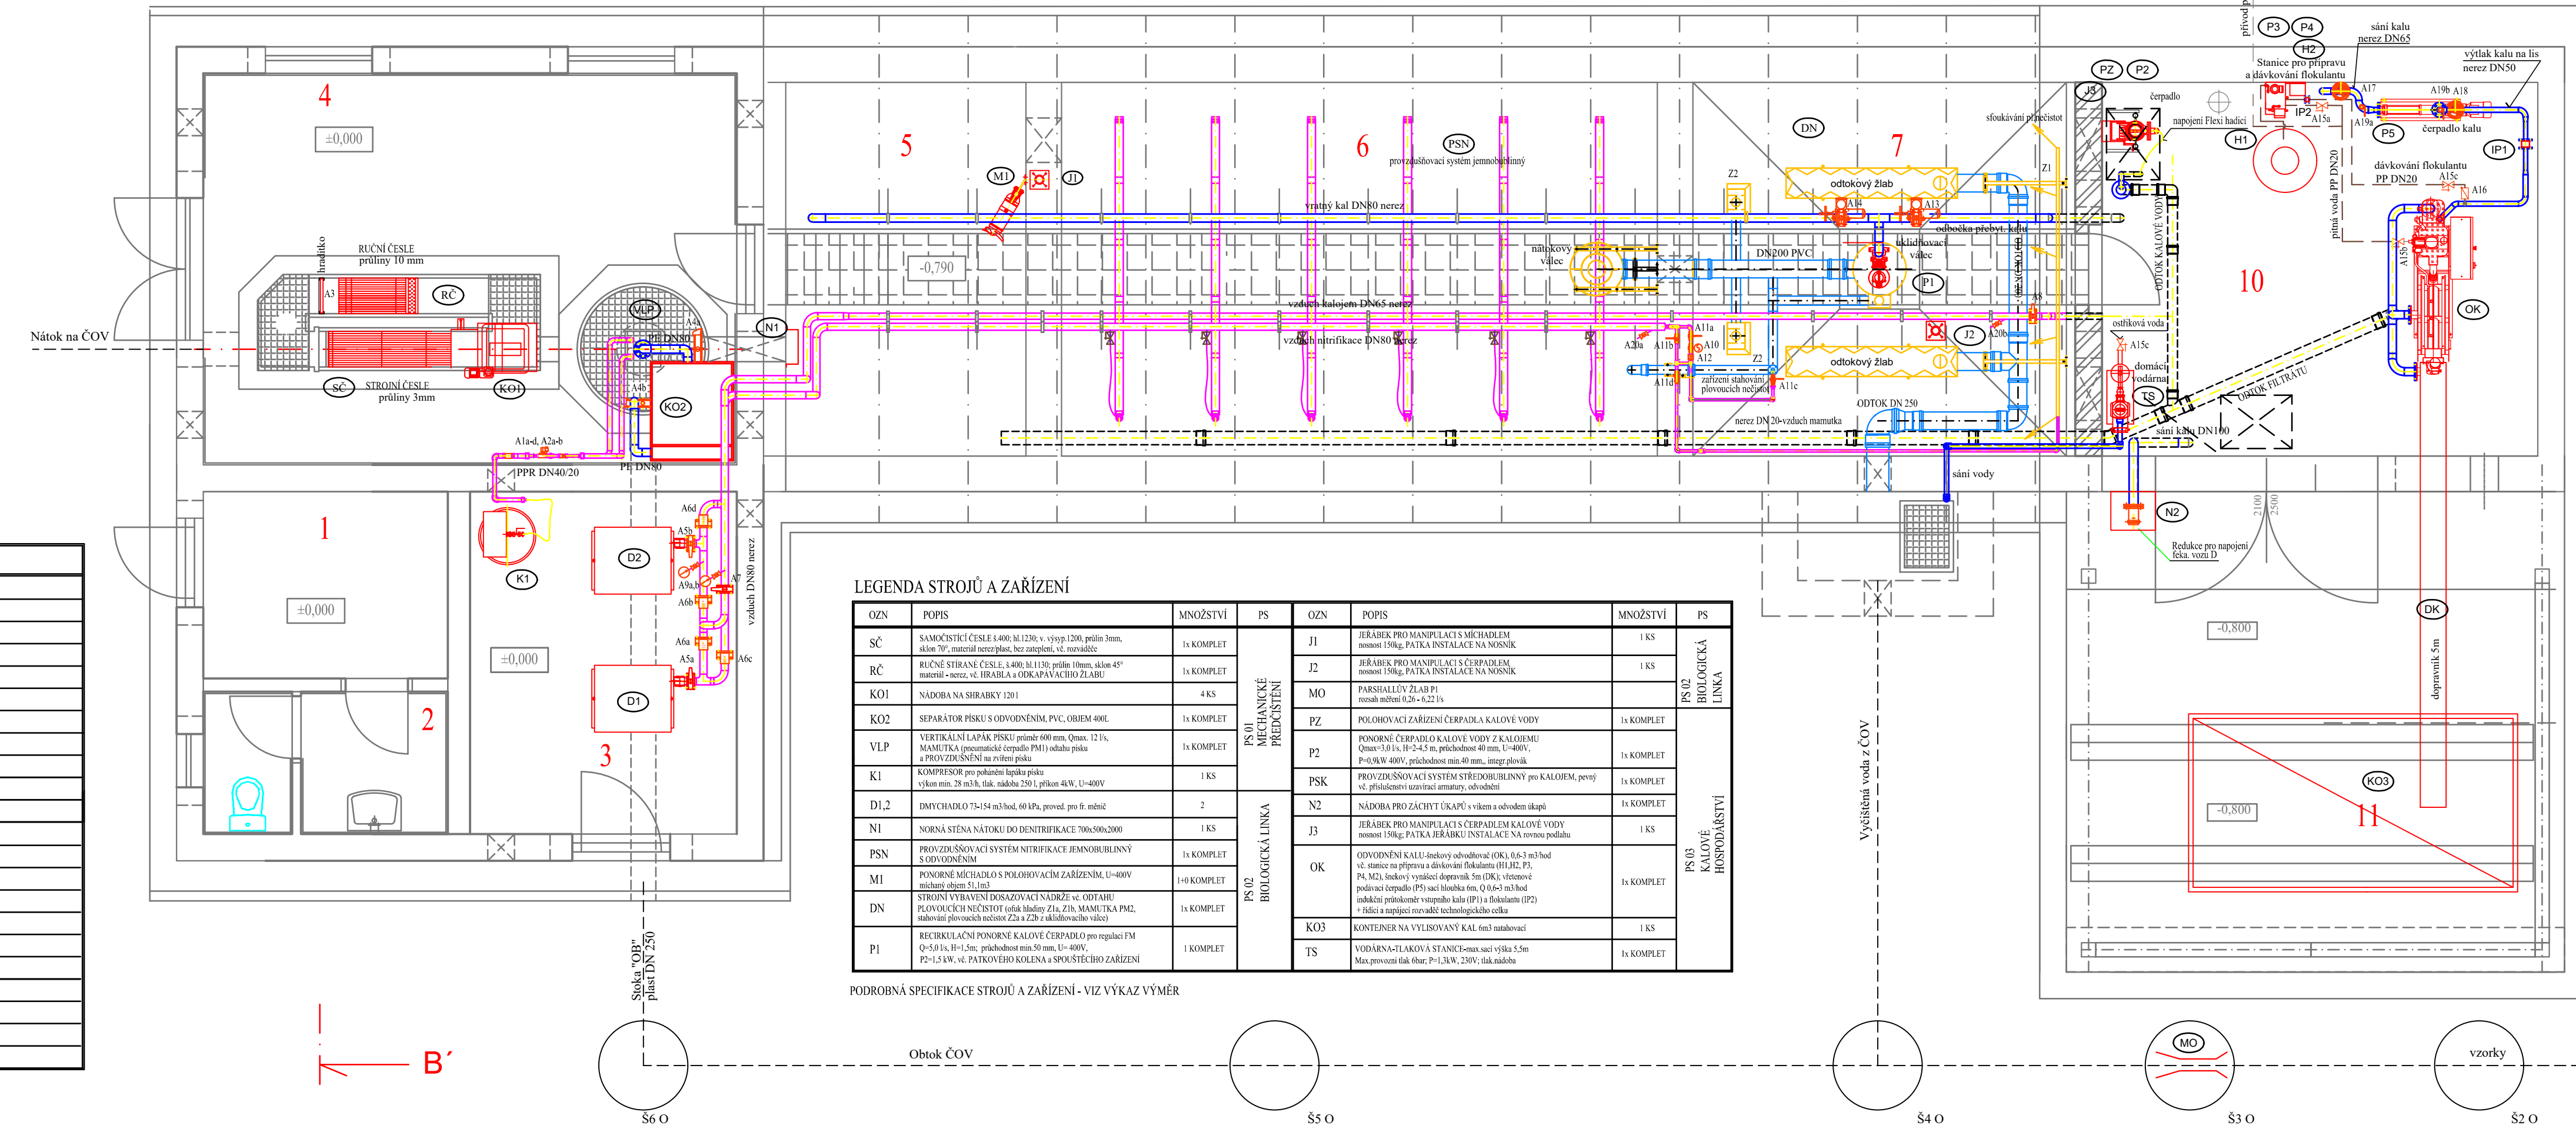

Půdorys kalojemu na kótě -6,000

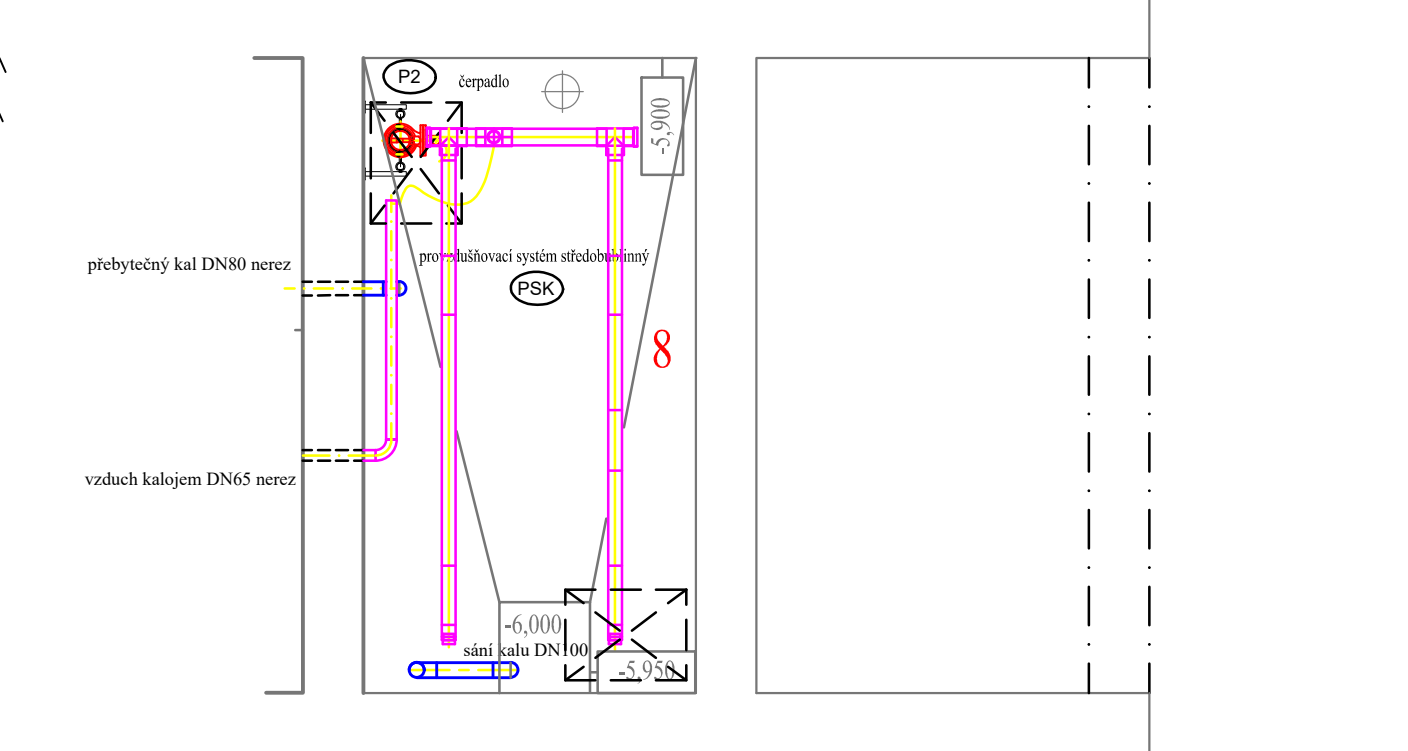


LEGENDA ARMATUR	
OZN	POPS
A1ad	kalový uzávěr DN20
A2ab	sestenový ventil DN 20
A3	hrdličko pro sítka kardinu 400 mm
A4ab	stavitelný stěnový DN20
A5ac	uz. klápa DN 80 rážní mezipřehráva
A6ad	uz. klápa DN 80 s elektrophonem
A7	uz. klápa DN 80 rážní regulátři
A8	uz. klápa DN 65 rážní
A9	kalový kšat DN 10 rážní + mezonetr
A10	sestenový ventil DN 20
A11ac	kalový uzávěr DN20
A12	regulátři ventl DN20
A13	robové šoupě DN 80 s elektrophonem + pletykal
A14	robové šoupě DN 80 s elektrophonem - vrtmy kal
A15ac	kalový kšat DN 20 rážní - voda a fukalant
A16	zpětná klápa DN 20 - fukalant
A17	robové šoupě DN 65 rážní - sítní kal na la
A18	robové šoupě DN 50 rážní - výtisk kal na la
A19ab	kalový kšat DN 20 rážní - propřat
A20ab	kalový kšat DN 15 rážní - odlučat potrubí
B1	rozkřádní ventl R1 z pldřezárením filtrem

[illegible]

PODROBNÁ SPECIFIKACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - VIZ VÝKAZ VÝMĚR

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

±0,000 = 512,07 m n.m.

Vypracoval:	Ivo Šlais	
Zodpovědný projektant:	Ing. Štěpán Janča	
Vešední projekt:	Ing. Pavel Kocūr	
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocūr	
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS	
Investor:	Obec Lipová	PROVOD inž. spol., s r.o. V Podhájí 228/26 400 01 Ústí n.L. tel. 475 201 580 stífedisko Tišnov: Kukyma 51 696 01 Tišnov tel.: 549 259 539, 549 259 537

Název akce: Obec Lipová - ČOV stoková síť
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Část: D.2_01 SO 01 ČOV

Název přílohy: D.2.1_01.01 PS01 Strojné technologická část
Strojní dospice-půdorys na kótě +1,000/-6,000

Soubor:	Zak. č.	21-T017
Task soubor:	Datum:	březen 2022
Paré č.	Revize č.:	0
	Formát:	A 4
	Měřitko:	Číslo výkresu:
1:50		D.2.1_01.01-3