

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 11.01.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00022 / 2021/007

Projektant/montážní firma:

Společnost:


Název: Petr Vodáček

Ulice: Boční 660, Velký Týnec

PSČ: 78372

Telefon:

Návrh 1

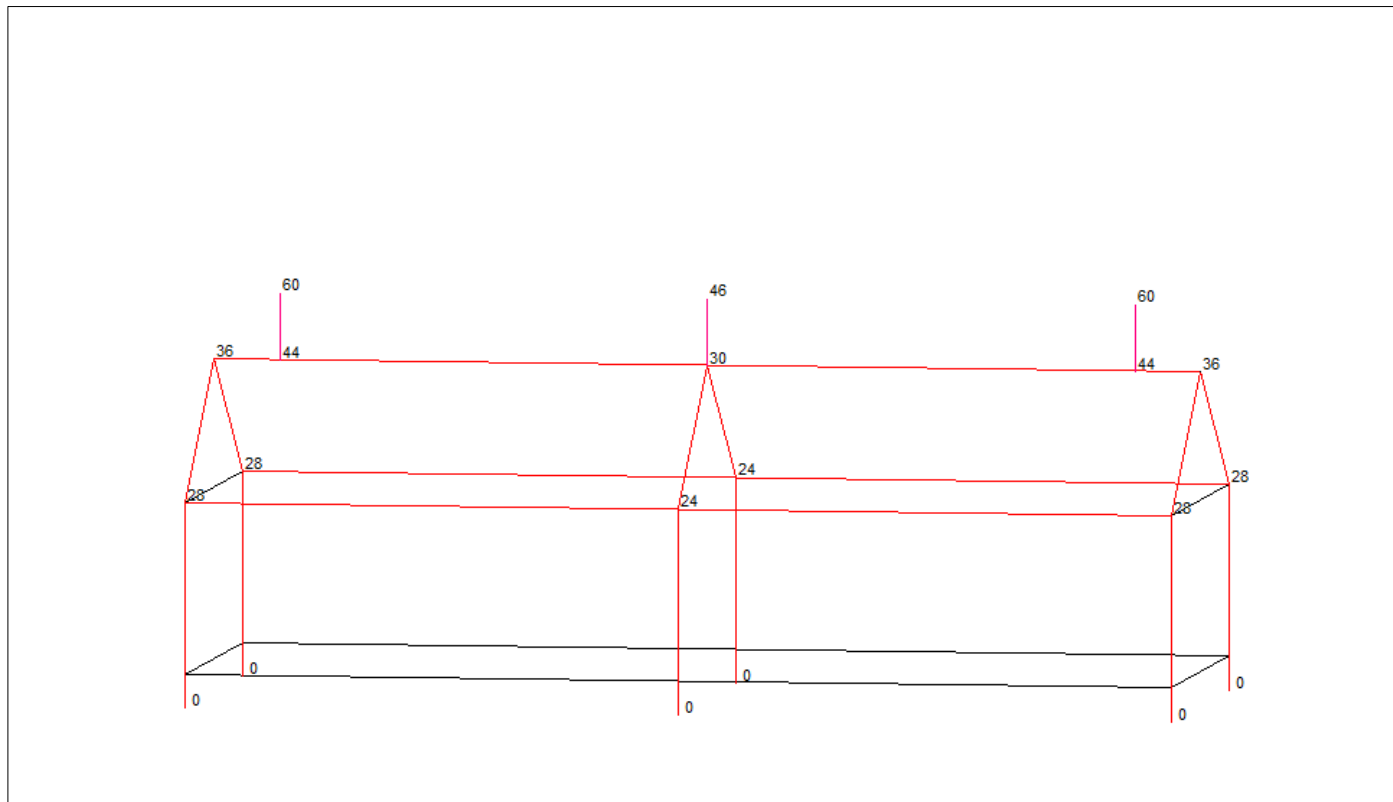

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00022

Jméno: Hirt

Ulice: Jiráskova 485

PSČ: CZ-79852-Konice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 2021/007

Název projektu: KULTURNÍ DŮM BŘEZSKO

Ulice: Březsko

PSČ: CZ-79852-Březsko, okr. Porstějov