




Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Jiří Pláněk	<div>PROVOD inž. spol., s.r.o.</div> <div>V Podhájí 226/28</div> <div>400 01 Ústí n/L</div> <div>tel.:475 201 580</div> <div>středisko Tišnov:</div> <div>Kukýrna 51</div> <div>666 01 Tišnov</div> <div>tel.: 549 259 539 (537)</div> <div></div>		
Zodpovědný projektant:	Ing. Oldřich Filip			
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr			
Kontroloval:	Robert Vojtek			
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS			
Investor:	Obec Lipová			
Název akce:		Soubor: -		
Obec Lipová - ČOV a stoková síť		Tisk. soubor: -		
		Paré č.	Zak. č.:	21-T017
		Datum:	květen 2022	
		Revize č.:	0	
		Formát:	A4	
		Měřítka:	Číslo výkresu:	
Název přílohy:		---	D.2.02.02-7.3	

12345678910											
A											
OBSAH:											
01TITULNÍ LIST											
02OBSAH											
03TYP ROZVADĚČE, ČELNÍ POHLED, ROZMĚRY, POPIS, OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM											
04PŘÍPOJKA NN, PŘÍVOD, CHRÁNIČ, TEMPERACE ROZVADĚČE, ZÁSUVKA 230VAC											
05ZAPOJENÍ ČERPADLA M1											
06PROVOZNÍ HLADINY JÍMKY, HAVARIJNÍ HLADINA											
07KOMUNIKAČNÍ MODUL GSM											
B											
C											
D											
E											
F											
G											
Datum : 05/2022		Akce : OBEC LIPOVÁ – ČOV A STOKOVÁ SÍŤ			Stupeň : PD k zadání stavby		Příloha :		Pole : –		
Změna : –		D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			Kraj : OLOMOUCKÝ		ROZVADĚČ R-ČS		Měř. : ---		
Vypracoval : ING. JIŘÍ PLÁNĚK		Část : D.2.02.02 ELEKTRO ČÁST, MĚŘENÍ A REGULACE (MAR) ČS					Číslo přílohy : D.2.02.02-7.3		Číslo výk. : 02		
HIP : ING. PAVEL KOCŮR		Investor : Obec Lipová							PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 sířed. Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537)		
1		2		3		4		5		6	
										7	
										8	
										9	
										10	

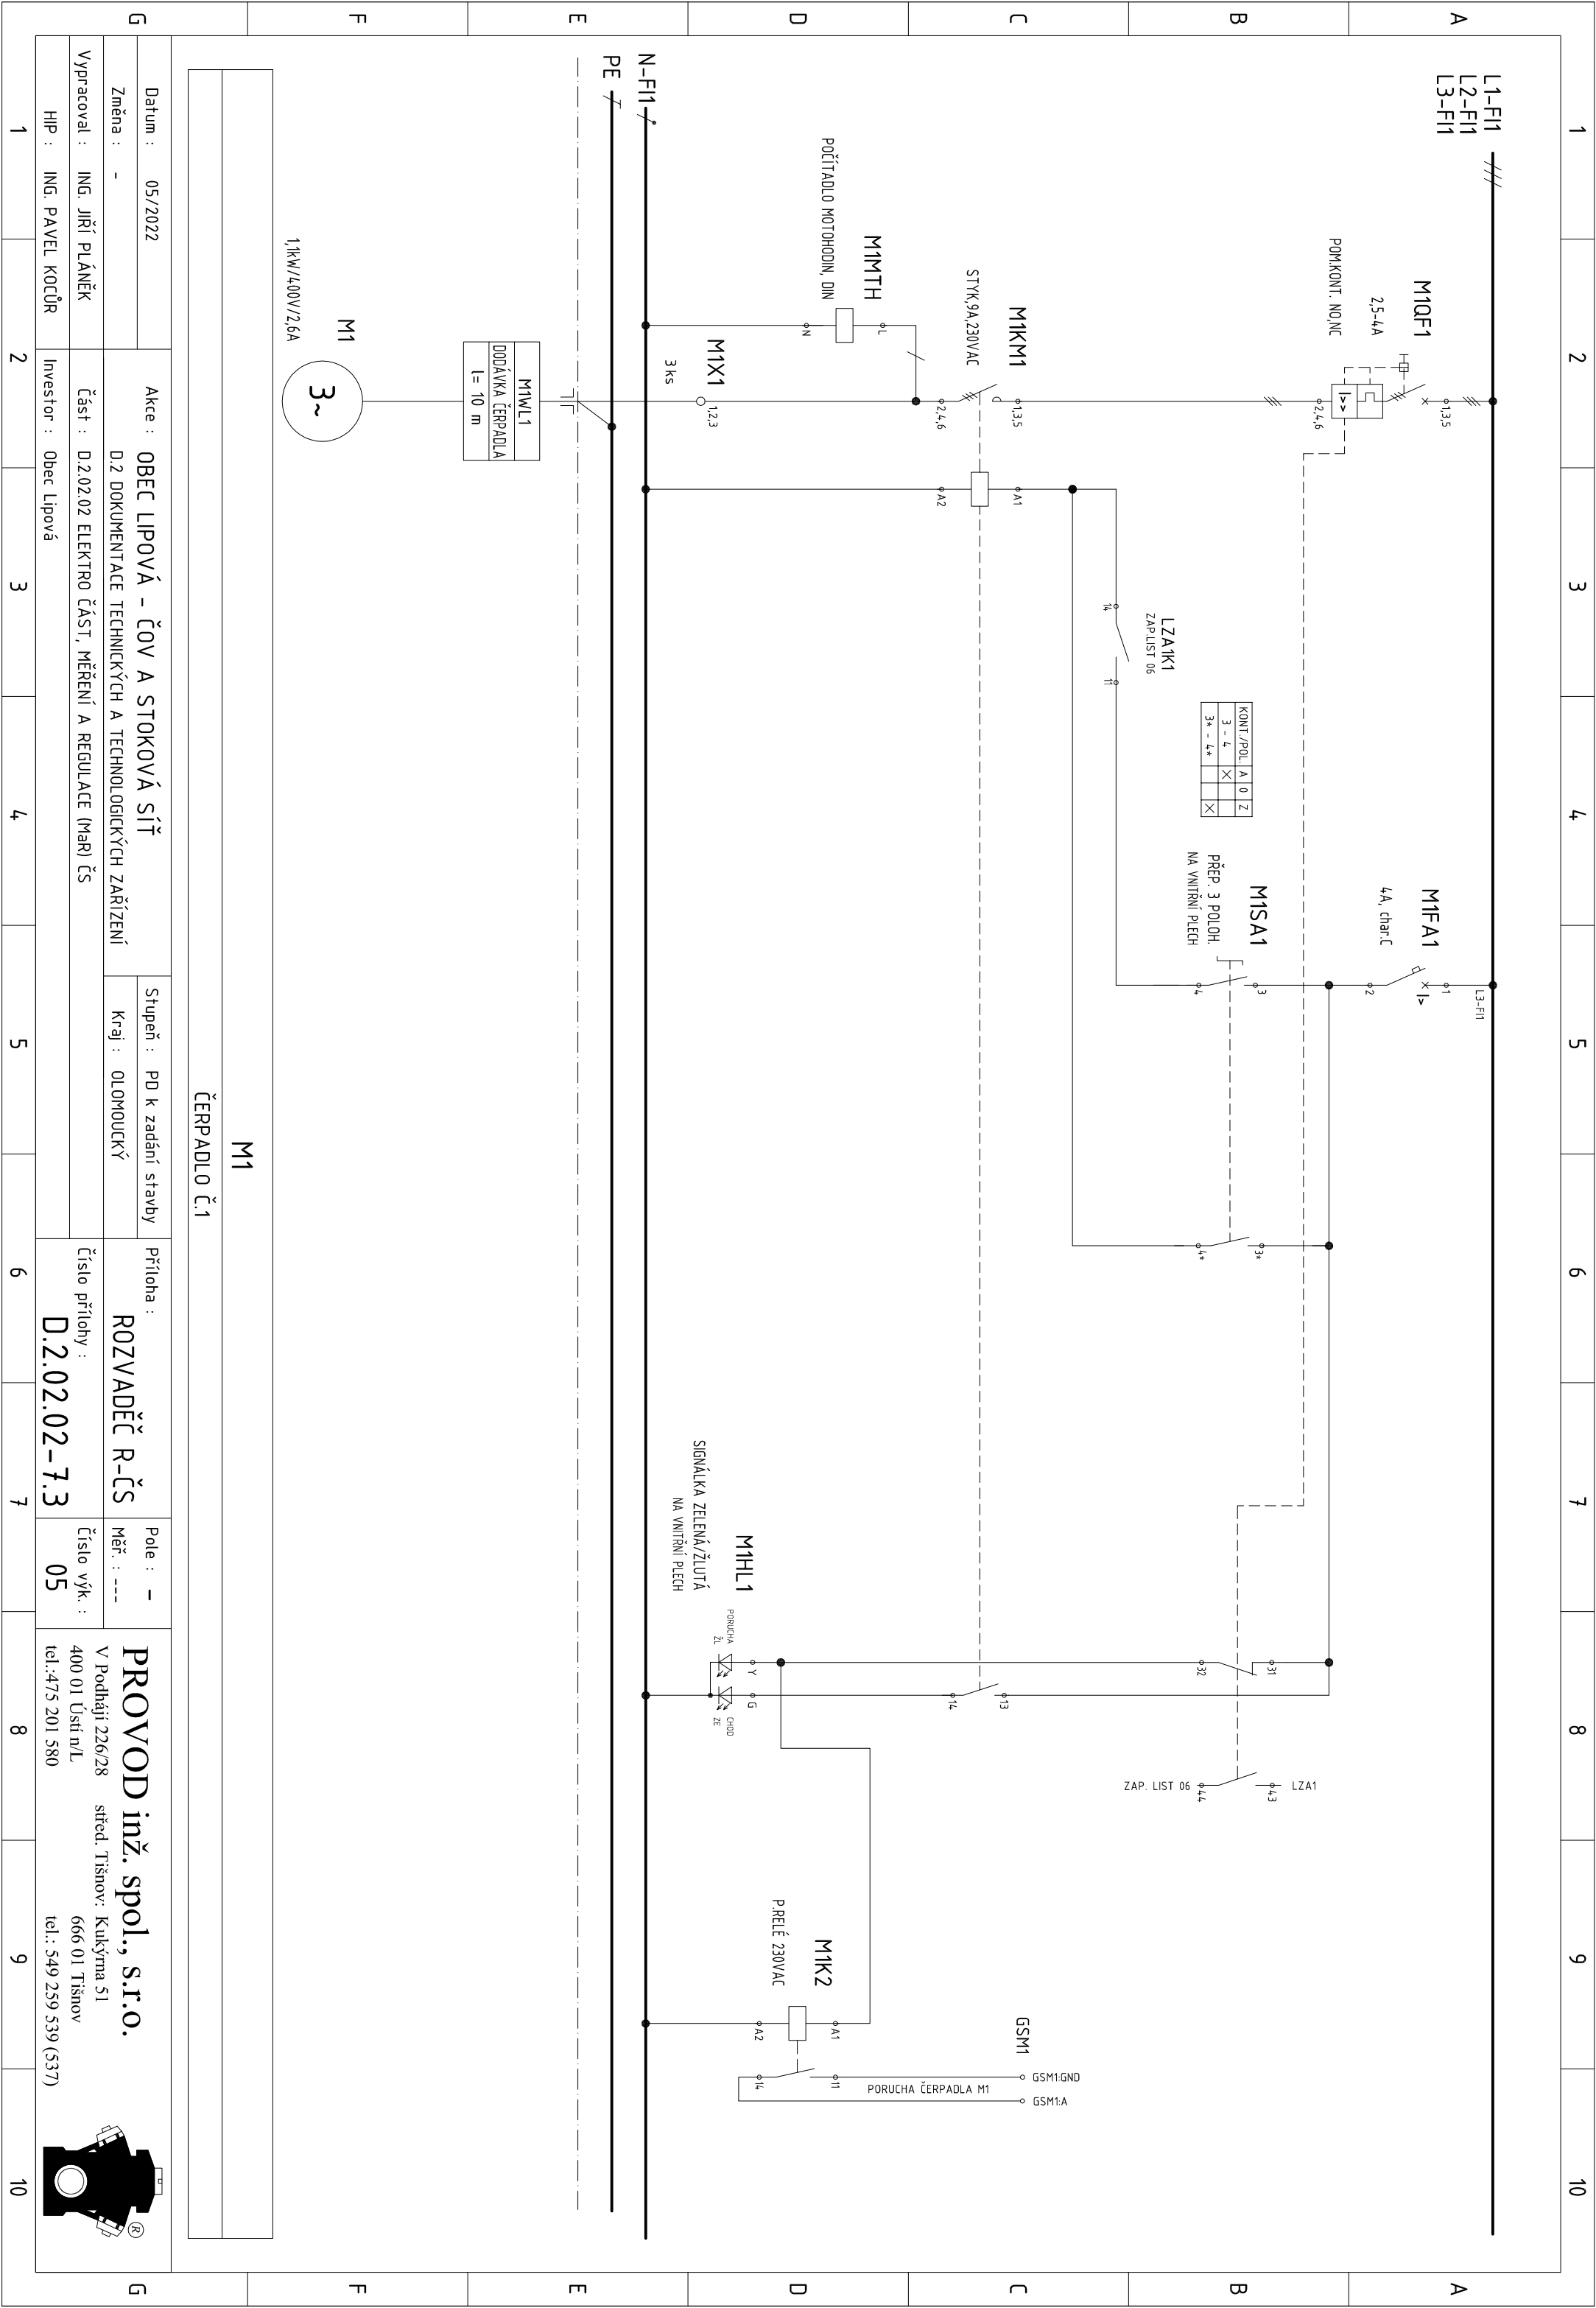

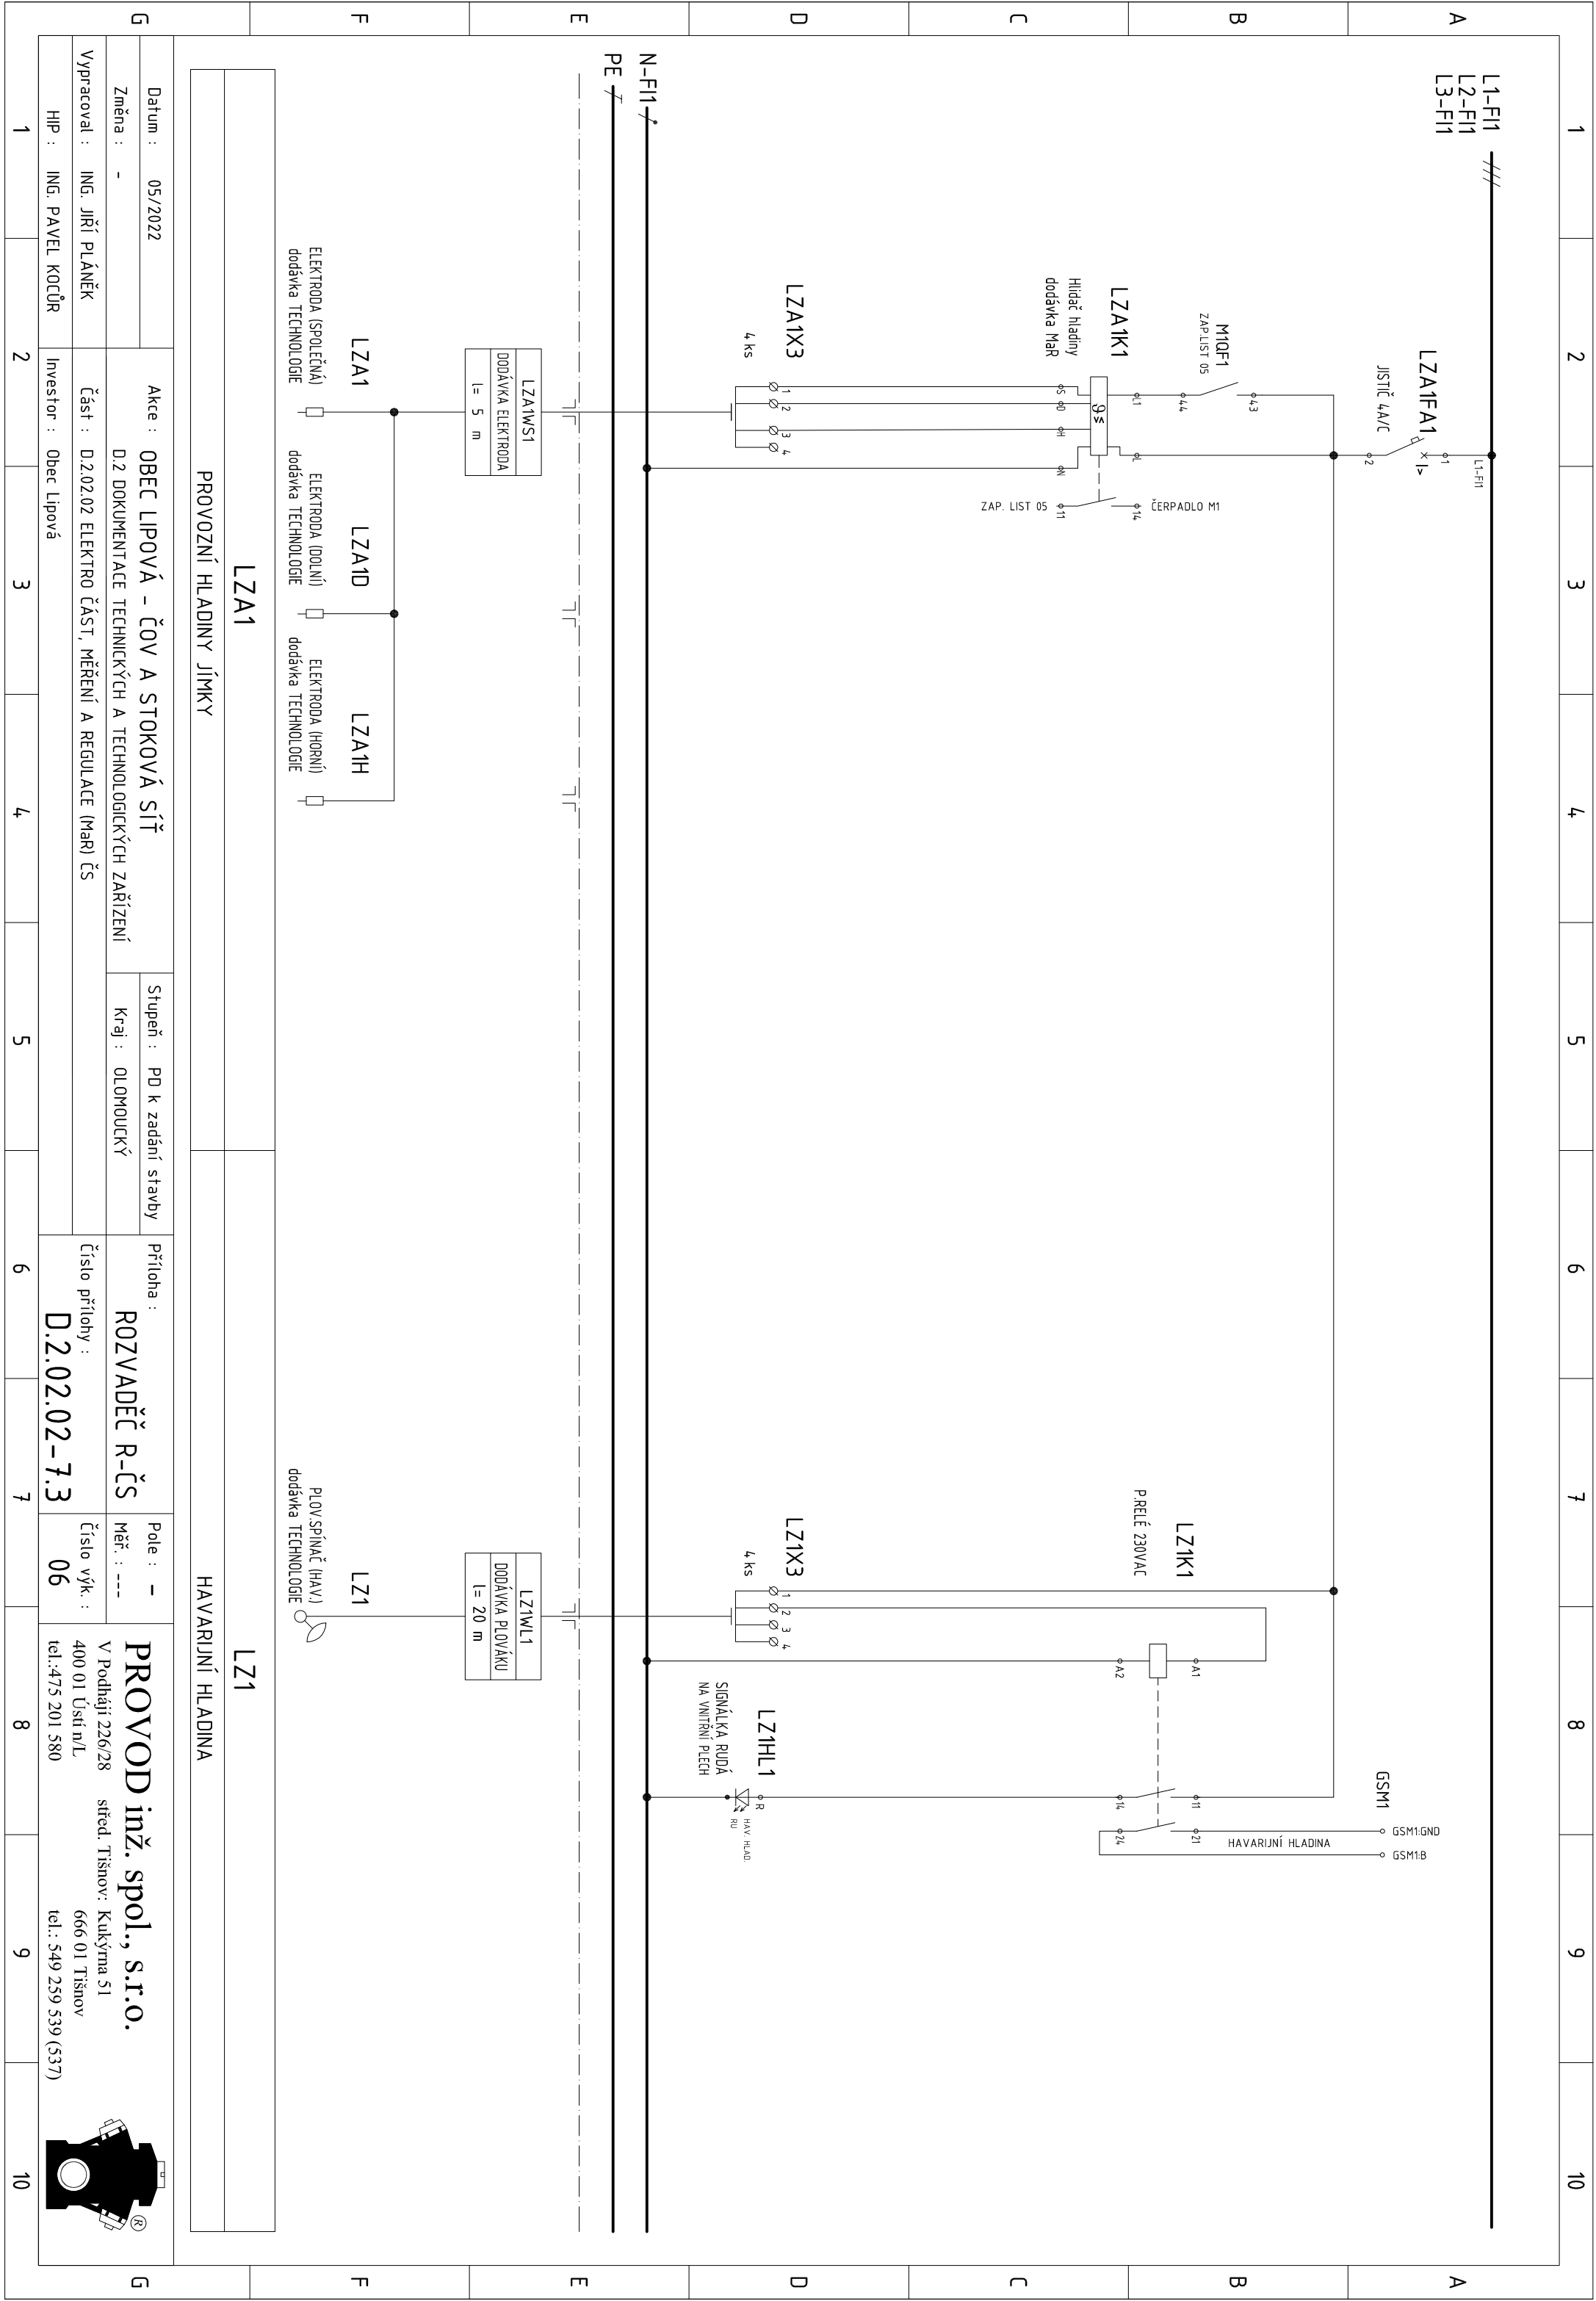

[illegible]