



Vzorový souběh a křížení se STL plynovodem

Křížení s kanalizačním potrubím

NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací DODRŽENA

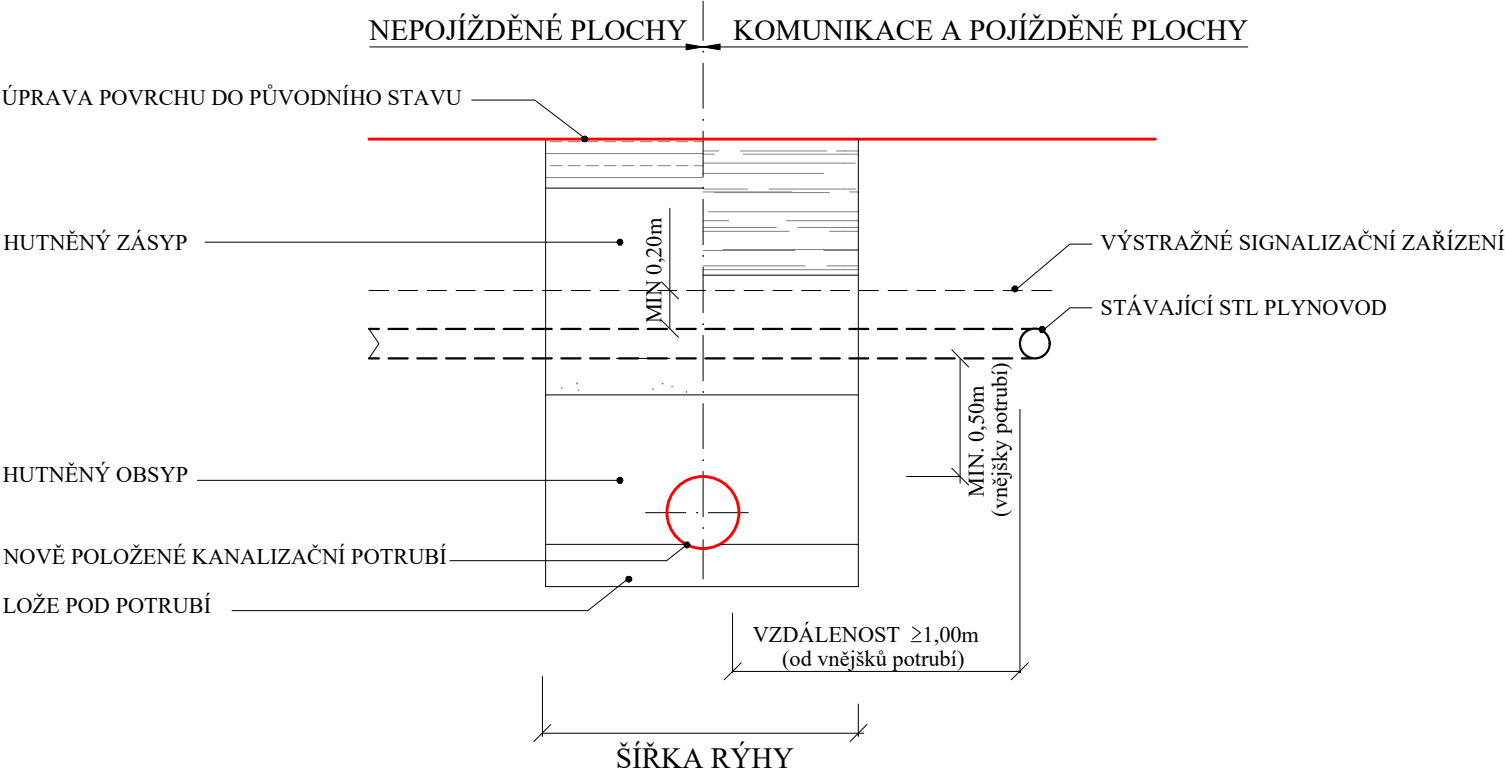


NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací NEDODRŽENA

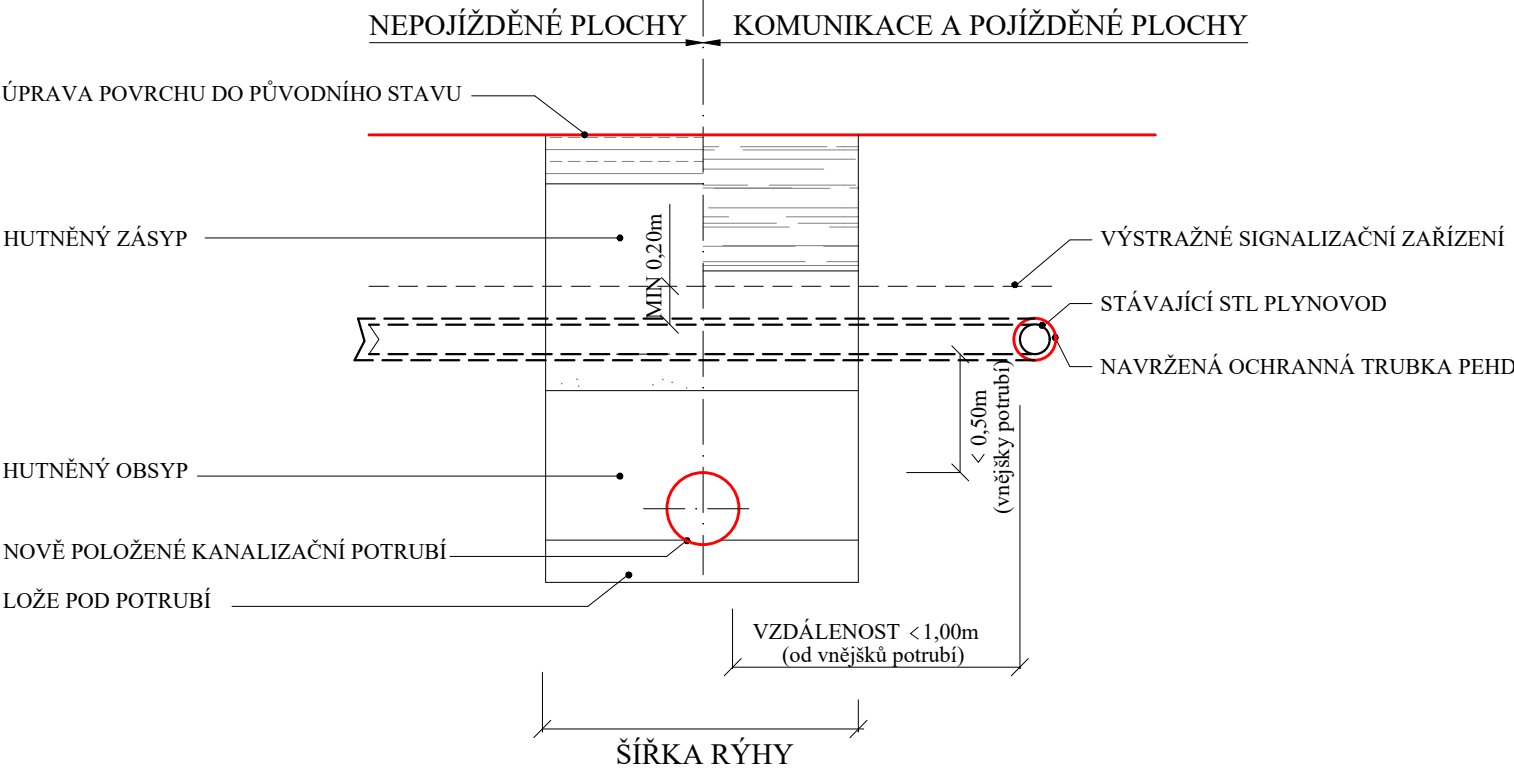


Křížení s vodovodním potrubím

NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací DODRŽENA

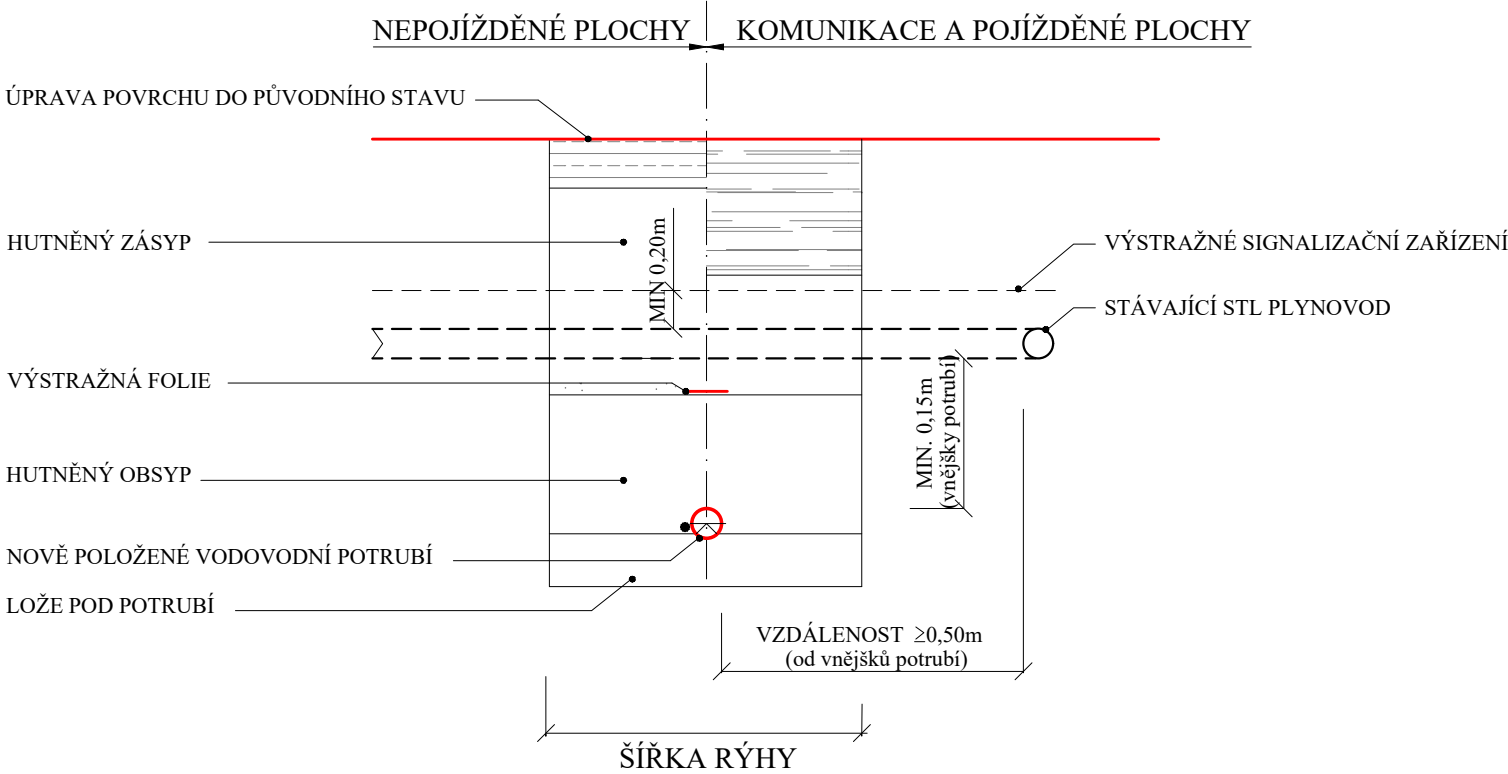


NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací NEDODRŽENA

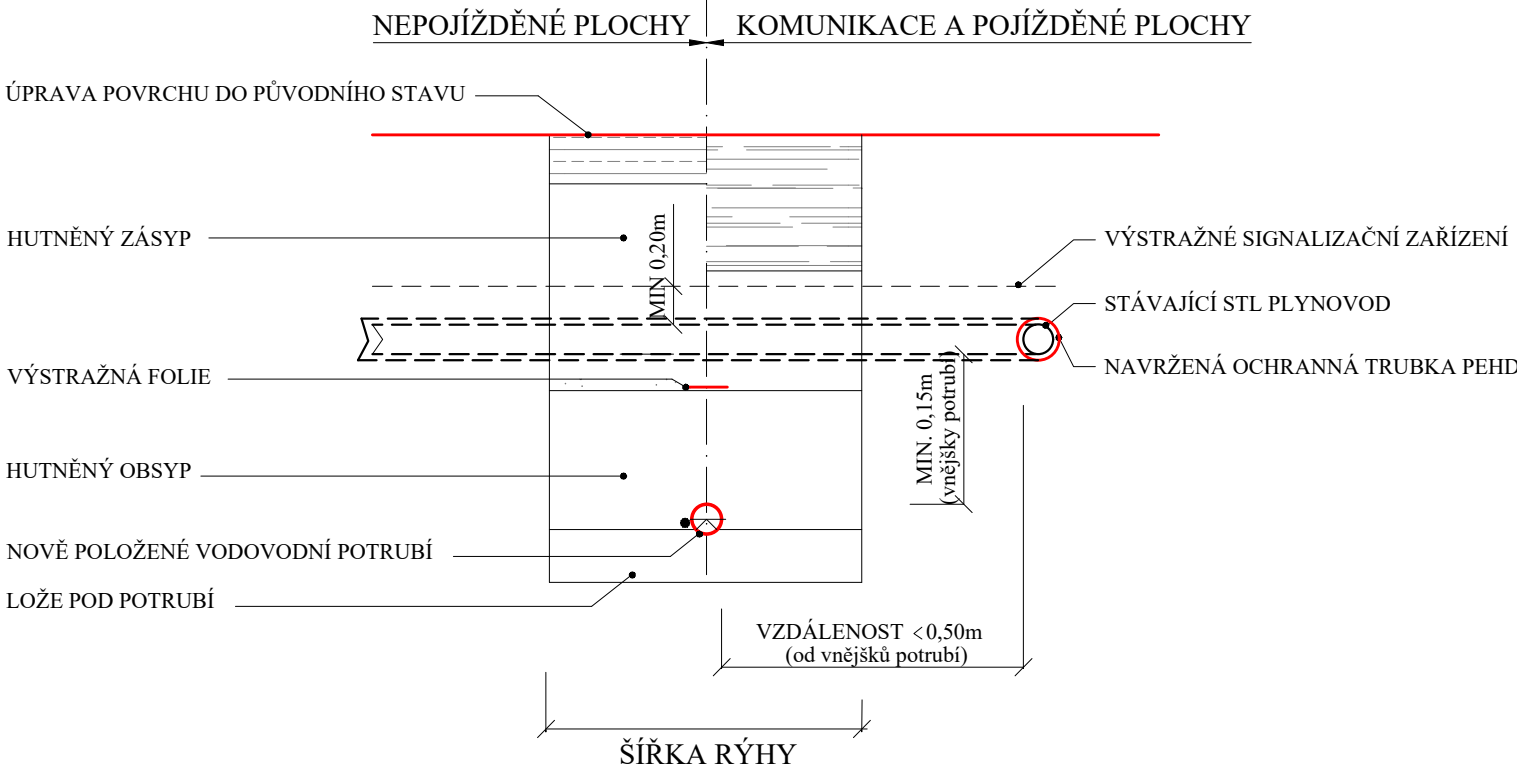

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ PLYNOVODU
- DALŠÍ PODMÍNKY PRO ZABEZPEČENÍ - POKYNY PŘÍSLUŠNÉHO PRACOVNÍKA PŘI VYTÝČENÍ
- OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP MIN. 1,00 m OD VNĚJŠKU POTRUBÍ (NA OBĚ STRANY)
- V MÍSTĚ PŘEJEZDU, ZA POUŽITÍ STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANIZMŮ, ZABEZPEČIT PŘEJEZD PŘES PLYNOVOD A PŘÍPOJKY ULOŽENÍM PANELŮ
- VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ NAVRHOVANÉHO POTRUBÍ VIZ PŘÍLOHA ČÁSTI POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - SPOLEČNÁ TYPOVÁ ŘEŠENÍ
- SKLADBA ZPĚTNÝCH OPRAV ZPEVNĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ VIZ PŘÍLOHA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Štěpán Janča	PROVOD inž. spol., s r.o. V Podháji 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537) 	
Zodpovědný projektant:	Ing. Štěpán Janča		
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr		
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr		
Stupeň:	PD k zadání stavby (DZS) v rozsahu DPS		
Investor:	Obec Lipová		
Název akce: Obec Lipová - ČOV stoková síť Část: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.0 Inženýrské objekty - společná typová řešení Název přílohy: Vzorový souběh a křížení se STL plynovodem		Soubor:	-
		Tisk. soubor:	-
		Paré č.	
		Zak. č.:	21-T017
		Datum:	březen 2022
		Revize č.:	0
		Formát:	3 A4
		Měřítko:	Číslo výkresu:
		-	D.0.08